

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การให้บริการตรวจสอบพัดลมแบบแขวนเพดาน (Ceiling Fan)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม

รับที่ 0368

วันที่ 27 มิ.ย. 2563 14.05 น.

ผู้รับ รศ.ดร.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศการให้บริการพัดลมติดเพดานทางหนังสือพิมพ์

2. รูปภาพการดัดแปลงการติดตั้งพัดลมแบบแขวนเพดาน

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการขายและการบริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องปรับอากาศมากกว่า 50 ปี มีความมุ่งมั่นในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อลูกค้าเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราพบว่ามีการติดตั้งใช้งานพัดลมแบบแขวนเพดานบางส่วนที่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง หรือมีการดัดแปลงสินค้าโดยผู้ใช้งาน ส่งผลให้สินค้าบางส่วนเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตราย

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ Voluntary Service และประกาศออกสู่สาธารณะชน ทางหนังสือพิมพ์ (ตามเอกสารแนบที่ 1) เพื่อที่จะขออนุญาตเข้าตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในตลาด และดูแลทำความสะอาดสินค้าให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าหากได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปภาพที่แนบ (ตามเอกสารแนบที่ 2) มานั้น ได้แสดงให้เห็นว่าลูกค้าอาจคาดไม่ถึงความเสี่ยงและอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นจากการติดตั้งและการใช้งานเป็นประจำ

บริษัทฯ ได้ติดต่อลูกค้าเพื่อให้บริการตรวจสอบพัดลมแบบแขวนเพดานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ลูกค้าบางท่านไม่สะดวกในการรับบริการ แต่ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งและแนะนำว่าลูกค้าควรรับบริการตรวจสอบการติดตั้งสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของสินค้าในระยะยาว

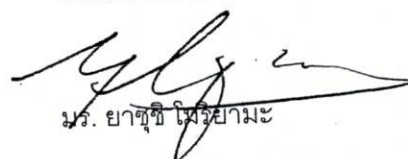
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าใจและหวังในความร่วมมือที่จะตระหนักถึงความปลอดภัย และกรุณาติดต่อกลับมา ที่ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด โทร. 0-2763-7099

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

-เพื่อโปรดพิจารณา

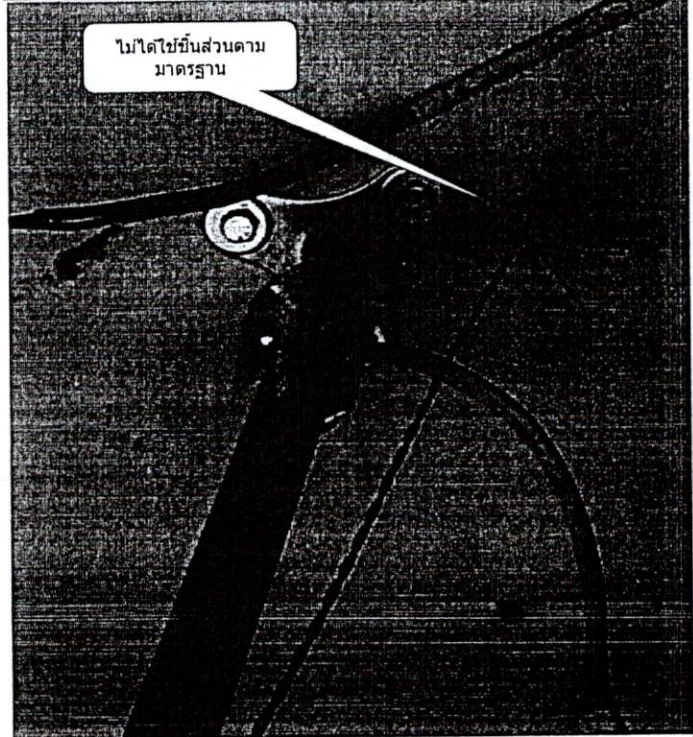
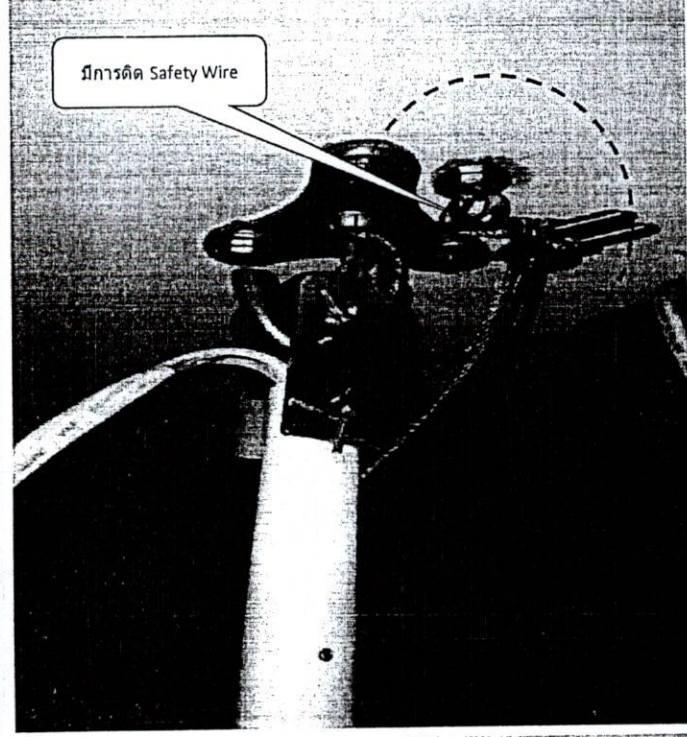

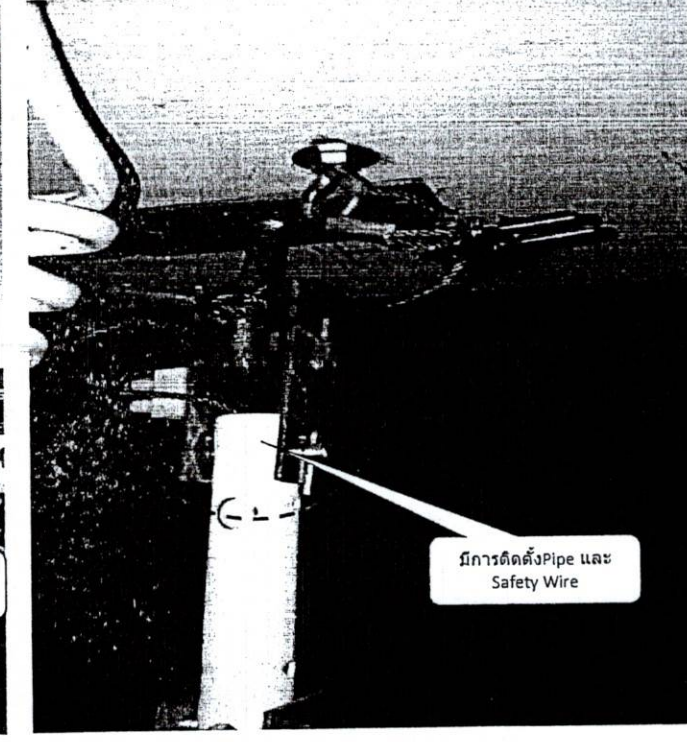

Sirin
27/05/63
28/11/63

ขอแสดงความนับถือ

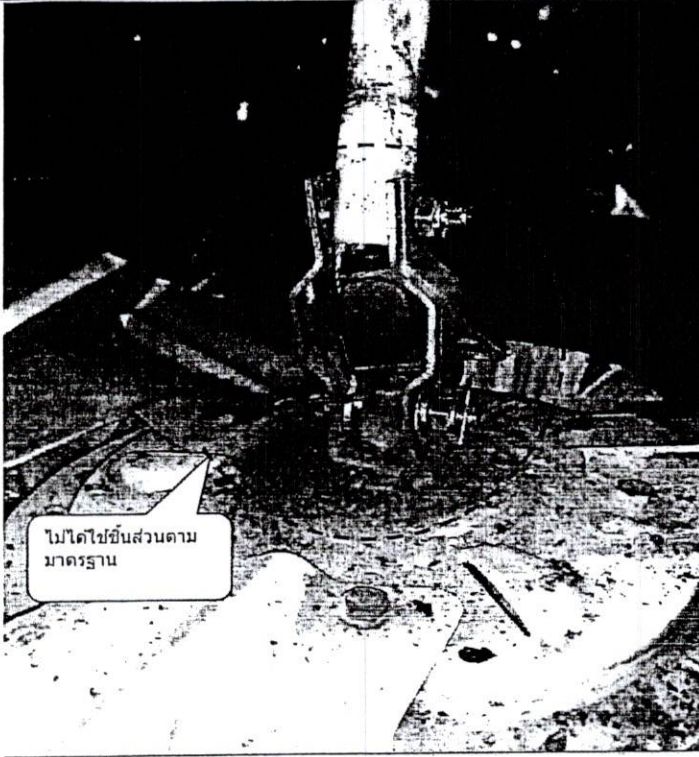

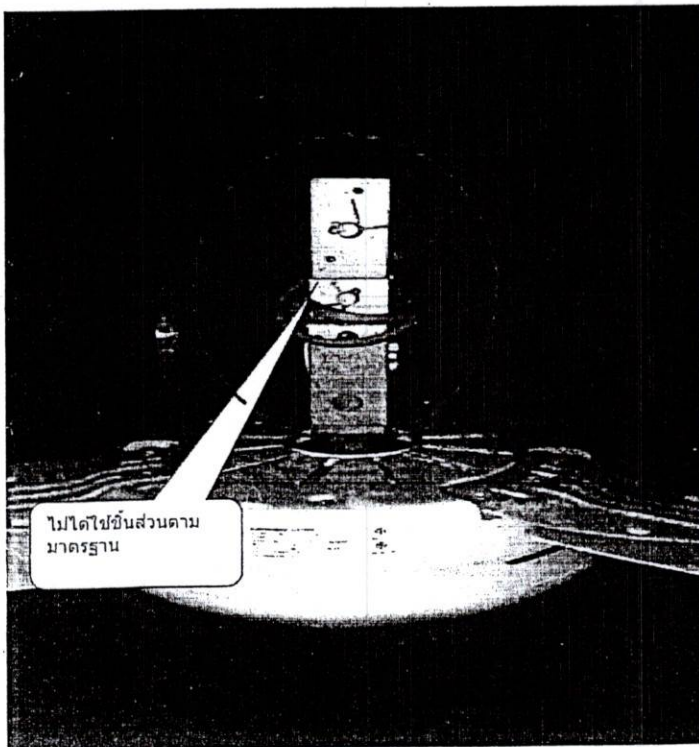
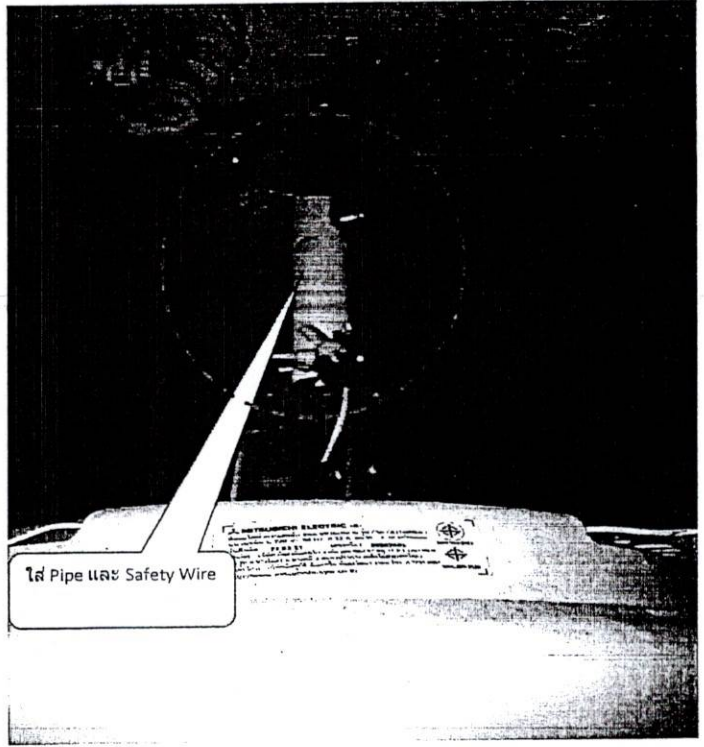

นร. ยาชิต ไพรยามะ

กรรมการผู้จัดการ

2. รูปภาพการตัดแปลงการติดตั้งพัดลมแบบแขวนเพดาน No.1

ตัวอย่างที่มีการตัดแปลงการติดตั้ง	ตัวอย่างการติดตั้งที่ถูกต้อง
Before	After
 <p>ไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนตามมาตรฐาน</p>	 <p>มีการติด Safety Wire</p>
 <p>ไม่ได้ติดตั้งPipe ตามมาตรฐาน</p>	 <p>มีการติดตั้งPipe และ Safety Wire</p>

2. รูปภาพการตัดแปลงการติดตั้งพัดลมแบบแขวนเพดาน No.2

ตัวอย่างที่มีการตัดแปลงการติดตั้ง	ตัวอย่างการติดตั้งที่ถูกต้อง
Before	After
 <p>ไม่ได้ไขน๊อตตามมาตรฐาน</p>	 <p>ไขน๊อตตามมาตรฐาน และ Safety Wire</p>
 <p>ไม่ได้ไขน๊อตตามมาตรฐาน</p>	 <p>ใส่ Pipe และ Safety Wire</p>

การให้บริการพัดลมติดเพดาน Mitsubishi Electric

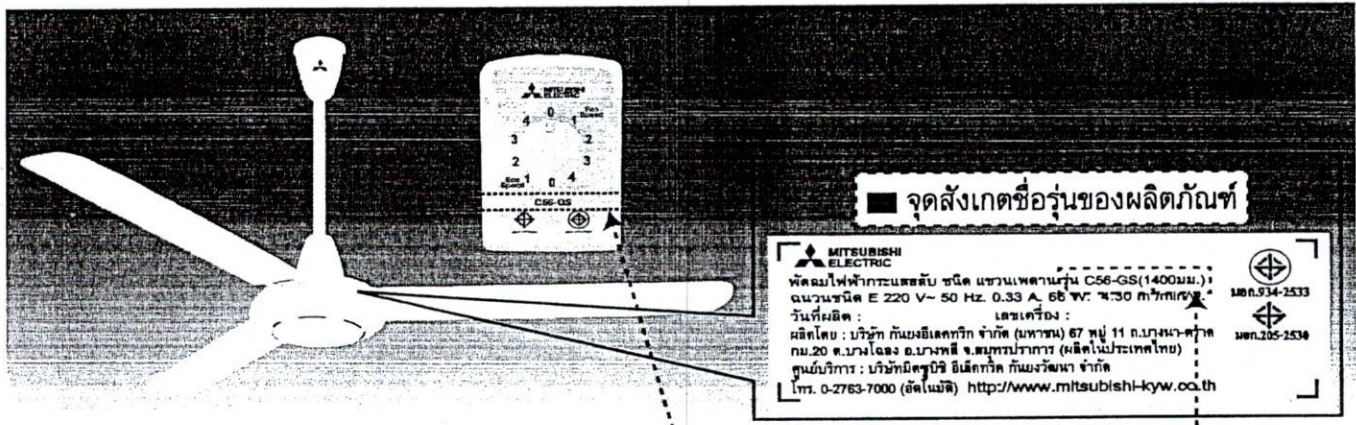
บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Electric ด้วยดีเสมอมา

บริษัทฯ ได้พบว่าพัดลมติดเพดานบางรุ่นอาจมีการแกว่งเกินสมควรและเสียความสมดุลเนื่องจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการเสีรูปร่างของใบพัดของพัดลมที่มีการดูแลรักษาและจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งการใช้พัดลมที่เสียสมดุลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย จนอาจทำให้พัดลมดังกล่าวหล่นลงมาได้

เพื่อให้ลูกค้าใช้พัดลมติดเพดานของบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย บริษัทฯ ยินดีที่จะให้การบริการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของพัดลมติดเพดานรุ่นต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลูกค้าที่ใช้พัดลมติดเพดาน Mitsubishi Electric กรุณาติดต่อบริษัทฯ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) เพื่อขอนัดหมายวันและเวลาการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์พัดลมติดเพดาน Mitsubishi Electric



ตารางรุ่นพัดลมติดเพดานที่ให้บริการ

ชื่อรุ่น	C56-G	C56-GV, C56-GS, C56-GM, C56-GL, C56-GK, C56-GJ, C56-GH, C56-GG, C56-GF, C56-GE, C56-GU (11 models)
	C48-G	C48-GW, C48-GV, C48-GS, C48-GM, C48-GL, C48-GK, C48-GJ, C48-GH, C48-GG, C48-GF, C48-GE, C48-GU (12 models)

*กรณีไม่ทราบรุ่นผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด
โทร : 0-2763-7099 โทรสาร : 0-2704-4077
ช่องทาง E-mail : ceilingfans@mky.meap.com

ติดต่อนัดหมายเพื่อรับบริการจากบริษัทฯ ได้ทุกวัน เวลา 8:30 น. – 17:30 น.
(ยกเว้น วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)